


Kabely budou vedeny v souběhu s výtlakem vodovodu. Nejmenší vodorovná vzdálenost 400mm, nejmenší svislá vzdálenost 400mm. (vzdálenosti požadované ČSN736005- prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

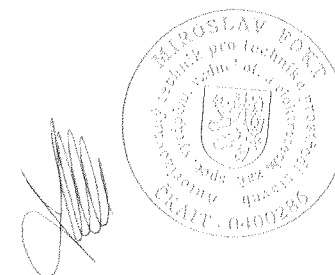

D.1.4 - Elektroinstalace

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		Miroslav FOKT Maršála Žukova 1508/8 434 01 MOST IČO: 104 47 571		
Miroslav FOKT		Miroslav FOKT		Miroslav FOKT				
INVESTOR: Obec Klíny, čp.61 - 43601 Klíny						ZAKÁZKA Č. 8948-06-2019 FORMÁT 2 x A4 DATUM 06.2019 STUPEŇ DSP MĚŘÍTKO 1:150		
KRAJ: Ústecký		OBEC: Klíny						
AKCE:		Vrtaná studna pro posílení zdroje vody pro obec Klíny						
OBSAH:						Výkres 1		
Situace - napájení								